



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Довгий Олександр Станіславович

Верховна Рада України, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

11 квітня 2017 р. № 87-9/2017

Першому віце-прем'єр-міністру –
Міністру економічного розвитку і
торгівлі України
Кубіву С.І.

01008, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2

Депутатське звернення

(в порядку ст.16 Закону України «Про статус народного депутата України»)

Шановний Степане Івановичу!

До мене як до народного депутата України та представника промисловців, підприємців та роботодавців у Верховній Раді України надійшло звернення ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Я.Ю. Осади» стосовно захисту українських виробників труб.

Прошу надати пропозиції щодо шляхів вирішення порушеного питання та про результати розгляду поінформувати мене і заявника у строки, встановлені Законом.

Додаток: оригінал звернення на 7 арк.

З повагою

Народний депутат України

О. Довгий



Державне підприємство
«Науково-дослідний
та конструкторсько-технологічний
інститут трубної промисловості
імені Я.Ю. Осади»
ДП «НДТІ»



State Enterprise
Ya. Ye. Osada
Scientific Research
Tube Institute
SE SRTI

вул. Писаржевського, 1-а
м. Дніпропетровськ-5, Україна - 49000
Тел.: +38 (056) 7134601, факс: 3724531
www.vniti.dp.ua E-mail: vniti2016@gmail.com

Pysarzhevsky str, 1-a
Dnipropetrovsk-5, Ukraine - 49000
Tel.: +38 (056) 7134601, fax: 3724531
www.vniti.dp.ua E-mail: vniti2016@gmail.com

а Д/194 від 21.03.2014.

Народному депутату України
Довгому О. С.

Щодо захисту енергетичної безпеки України та вітчизняних товаровиробників

Останнім часом Україна під гаслами євроінтеграції й відкритості кордонів перетворюється в ринок збуту сумнівної закордонної продукції. Яскравим прикладом цього є корупційна схема, коли труби загального призначення завозяться в Україну з закордону й під виглядом котельних труб реалізуються на вітчизняні ТЕС і АЕС. Котельні труби виробляються за спеціальною технологією й мають гарантію роботи під тиском і високою температурою не менше ста тисяч годин. Це обумовлює різницю вартості між трубами загального призначення й котельними приблизно в 2,5-3 рази. Існуюча в Україні система сертифікації, коли на основі перевірки тільки двох-трьох (спільних між трубами загального призначення й котельними) з більше ніж десятка вимог стандарту на труби, приватний орган з сертифікації видає державний сертифікат відповідності на весь стандарт, фактично є однією з ланцюгів легалізації такої контрофактної продукції. Слід також відзначити, що високоякісні котельні труби виробляються українськими трубними заводами й в умовах втрати ринку збуту в Російській Федерації, а також квот й загороджувальних мит в Європі, внутрішній ринок є єдиною гарантією збереження вітчизняного трубного потенціалу й робочих місць.

Під час здійснення своєї діяльності ДП «НДТІ» виявило реалізацію вищезазначеної протиправної схеми

Нам вдалося скасувати дію кількох сертифікатів відповідності, але натомість було видано новий. ДП «НДТІ» кілька разів звертався з відповідними письмовими заявами до Прем'єр-міністра, Міністерства економічного розвитку України як органу, що опікується питаннями сертифікації, та СБ України (копії листів-заяв додаються). Нажаль, до цього часу протиправна схема функціонує, що закладає загрозливий прецедент руйнування енергетичної безпеки України й часткового знищення вітчизняних трубних заводів.

Виходячи з вищенаведеного, просимо направити відповідні депутатські звернення в Міністерство економічного розвитку та СБ України.

З повагою,

Директор, к.т.н.

Р. М. Король

Державне підприємство
«Науково-дослідний
та конструкторсько-технологічний
інститут трубної промисловості
ім. Я.Ю. Осади»
ДП «НДТІ»



State Enterprise
Ya. Ye. Osada
Scientific Research
Tube Institute
SE SRTI

вул. Писаржевського, 1-а
м. Дніпропетровськ-5, Україна, 49000,
Тел.: 713-46-01, факс: 372-45-31
E-mail: vniti2016@gmail.com

Pysarzhevsky str, 1-a
Dnipropetrovs'k-5, Ukraine, 49000,
Tel.: 713-46-01, fax: 372-45-31
E-mail: vniti2016@gmail.com

20.03 2017 № 24/188
від _____

Прем'єр-міністру України
Гройсману Володимирі Борисовичу
01008, м. Київ, вулиця М. Грушевського 12/2

Стосується видачі некомпетентних
Сертифіката відповідності стосовно
цілковитого забезпечення якості та
Декларації про відповідність, що
загрожують енергетичній безпеці України

ДП «НДТІ» неодноразово повідомляло Мінекономрозвиток своїми листами (№ 24/525 від 06.06.2016 р., № 24/919 від 07.10.2016р., № 24/1102 від 09.12.2016р., № 24/11 від 05.01.2017 р.) про намагання

труби виробництва « _____ які не відповідають усім вимогам ТУ 14-3-460-2009 /ТУ У 27.2-05757883-207:2009 «Труби сталеві безшовні для парових котлів та трубопроводів» (далі – ТУ 14-3-460:2009). До речі

надає споживачам сертифікати на вищевказані труби, які не відповідають вимогам п. 6.8. ТУ 14-3-460:2009.

Однак 08.02.2017р.

видало
стосовно цілковитого
забезпечення якості
відповідність № _____

(дієсний до 01.02.2020р.), а також Декларацію про в яких зазначено, що труби виробництва виготовляються згідно ТУ 14-3-460-2009 та відповідають усім

вимогам ТУ 14-3-460-2009.

Сертифікат відповідності стосовно цілковитого забезпечення якості № UA.TR.061.H000094-17 від 08.02.2017р., а також Декларацію про відповідність № UA.TR.061.D.00268-17 від 08.02.2017р. в частині ТУ 14-3-460-2009 не правомочні та не відповідають дійсності.

Ще раз надаємо Вам пояснення, чому труби виробництва _____, які намагається постачати в Україну

відповідають вимогами ТУ 14-3-460:2009 та не можуть бути використані за прямим призначенням на об'єктах теплоенергетики України:

- не виконаний обов'язковий контроль технології виготовлення труб з проведенням контрольних випробувань на розтяг при підвищених температурах і на тривалу міцність (п.5.11.5 ТУ 14-3-460: 2009);

- труби зі сталі 20 поставлені в стані після гарячої деформації та не нормалізовані з окремого нагріву (обов'язкова вимога для труб, виготовлених з недеформованою безперервнолітої заготовки, - п.5.6.1 ТУ 14-3-460:2009);

- труби не піддані обов'язковому для труб, виготовлених з недеформованою безперервнолітої заготовки, неруйнівного ультразвукового контролю на наявність дефектів типу «розшарування» (п.5.8.1 ТУ 14-3-460:2009);

- не виконаний необхідний обсяг контролю (норми відбору труб і зразків для контрольних випробувань) для труб діаметром 114 мм і більш;

- не виконані всі вимоги до маркування труб та інше.

Традиційно для виготовлення котельних труб за ТУ 14-3-460:2009 використовують деформовану (з нормованим коефіцієнтом витягу) трубну заготовку. І лише труби, які виготовленні з деформованої заготовки, відповідно до ТУ 14-3-460:2009 можуть постачатись в стані після гарячої деформації (без нормалізації з окремого нагріву), без проведення неруйнівного ультразвукового контролю на наявність дефектів типу «розшарування», без контролю макроструктури на наявність залишків литої структури.

Слід зазначити, труби на підприємстві виготовляють способом гарячої прокатки з недеформованої безперервнолитої заготовки квадратного перетину, у зв'язку з чим до цих труб пред'являються обов'язкові відповідні вимоги, які не були виконані виробником.

Вже все це вказує, що труби виробництва ^{не} відповідають вимогам ТУ 14-3-460:2009 та не можуть бути використані за прямим призначенням на об'єктах теплоенергетики України.

Сертифікати якості на труби виробництва _____, які намагається постачати _____, аповнені з порушенням нормативної документації України (п.6.8. ТУ 14-3-460:2009).

В сертифікатах якості на вищевказані труби відсутні:

- найменування виробника трубної заготовки, номер технічних умов на трубну заготовку;
- результати ряду випробувань та контролю обов'язкових для труб, виготовлених з недеформованої безперервнолитої заготовки (саме з такої заготовки виробляє труби
- тип та розмір штучного дефекту при неруйнівному контролі поверхні труб;
- відмітка про гарантію меж плинності при підвищених температурах та тривалої міцності з зазначенням номера та строку дії Висновку ДП «НДТІ» та інше.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до п. 5.11.5. ТУ 14-3-460:2009 ДП «НДТІ» періодично (не рідше 1 разу на 3 роки) виконує контрольну перевірку технології виготовлення і контрольні випробування на тривалу міцність та на розтяг за підвищених температур котельних труб поточного виробництва різних трубних заводів. (П. 5.11.5. ТУ 14-3-460:2009). При цьому, ДП «НДТІ» здійснює зазначений контроль технології і контрольні випробування характеристик жароміцності труб, що виготовляються за різними технологічними варіантами (технологічний варіант: марка стали, спосіб виплавки і розливання сталі, постачальник трубної заготовки, технологічна схема виробництва труб). Інститут здійснює авторський нагляд за технологією виготовлення котельних труб і контролює технологію виробництва труб на здатність гарантовано забезпечувати в трубах характеристики жароміцності в повній відповідності з вимогами ТУ 14-3-460:2009. І тільки на підставі позитивних результатів контролю технології виготовлення котельних труб і контрольних випробувань їх характеристик жароміцності ДП «НДТІ» видає заводам-виробникам Висновок (терміном на 3 роки) на право гарантувати ними меж тривалої міцності і плинності за підвищених температур. Номер і термін дії даного Висновку трубні заводи обов'язково вказують в сертифікатах якості (п. 6.8. ТУ 14-3-460:2009). При отриманні незадовільних результатів такого контролю ДП «НДТІ» розробляє і видає трубним заводам рекомендації щодо вдосконалення технології виготовлення котельних труб.

У разі появи нового постачальника трубної заготовки, нового виробника і нової технології виготовлення труб ДП «НДТІ» виконує контроль технології виготовлення, починаючи з вихідної трубної заготовки, і повномасштабні дослідження якості, включаючи службові характеристики, металу труб представницького марочного і розмірного сортаменту відповідно до заявленої заводом-виробником спеціалізації. Проводячи такі повномасштабні дослідження, ДП «НДТІ» визначає здатність діючої на трубному заводі технології виготовлення гарантовано забезпечувати якість, в тому числі характеристик жароміцності, металу труб всього сортаменту в повній відповідності з вимогами ТУ 14-3-460:2009. При необхідності ДП «НДТІ» розробляє рекомендації щодо вдосконалення технології виробництва котельних труб і вихідної трубної заготовки та корегує вимоги до якості трубної заготовки і труб.

Згідно з ТУ 14-3-460:2009 ДП «НДТІ» виконує контроль (атестування) технології виробництва котельних труб з проведенням контрольних випробувань їх на жароміцність лише на підприємстві, що являється виробником.

Науково-дослідна робота (НДР) з атестування технології виробництва та контрольним жароміцним випробуванням виконується ДП «НДТІ» за договором (контрактом) **виключно з заводом-виробником котельних труб**. На підставі позитивних результатів контролю технології виготовлення котельних труб і їх контрольних випробувань на жароміцність (відносно вимог ТУ 14-3-460:2009) ДП «НДТІ» надає **тільки виробнику труб** (а не торгівельному посереднику) Висновок на право впродовж трьох років гарантувати трубним заводом зазначений в вказаних технічних умовах рівень службових характеристик (межі плинності за підвищених температур та межі тривалої міцності). Номер Висновку і термін його чинності завод-виробник **обов'язково** зазначає в сертифікаті якості на котельні труби (ТУ 14-3-460:2009, п.6.8) та **відповідає за технологію виготовлення і якість труб, що постачаються на об'єкти теплоенергетики.**

з допомогою

невідповідність труб виробництва «
вимогам ТУ 14-3-460:2009 та відсутність результатів обов'язкового контролю технології виробництва труб з проведенням випробувань найважливіших показників якості та експлуатаційної надійності труб – характеристик жароміцності (п.5.11.5 ТУ 14-3-460:2009) неодноразово намагалося підмінити ПСЕВДО Сертифікатами відповідності, які були анульовані та вилучені з реєстру УкрСЕПРО.

Сертифікат відповідності стосовно цілковитого забезпечення якості
та Декларація про відповідність від 08.02.2017р. у частині
відповідності труб вимогам ТУ 14-3-460:2009 видані на підставі висновку підприємства Російської

Не зрозуміло, яким чином РОСІЙСЬКИЙ інститут може визначати відповідність котельних труб вимогам нормативної документації України та ким і коли йому були надані такі повноваження???

не захотіло провести в Україні жароміцні
випробування труб виробництва у повній відповідності УКРАЇНСЬКИМ ТУ
14-3-460:2009 (хоча в Україні є організації, що проводять такі випробування), і разом з
свідомо звернулося до РОСІЙСЬКОГО!!! інституту, який не володіє технологією виробництва труб та провів такі випробування з явними грубими порушеннями, у невідповідності до ТУ 14-3-460:2009.

Надаємо аргументовані пояснення, чому Висновок
в частині відповідності труб вимогам ТУ 14-3-460:2009, на підставі, якого
були видані Сертифікат відповідності стосовно цілковитого забезпечення якості №
а Декларація про відповідність
, видан з явними грубими порушеннями та являється неправомірним:

Згідно п. 9.14. ТУ 14-3-460:2009 контроль тривалої міцності труб проводять відповідно ГОСТ 10145-81 і інструкції «Методика випробування заготовки і труб на тривалу міцність для періодичного контролю технологічних процесів їх виготовлення ...».

Відповідно до зазначеної нормативної документації за результатами випробувань на тривалу міцність шляхом лінійної екстраполяції логарифмічною залежності напруги від часу до руйнування визначається фактична межа тривалої міцності за 100 тис. годин (при необхідності - за 200 тис. годин) контрольованих труб при температурах, встановлених ТУ 14-3-460:2009, і перевіряється відповідність зазначеної характеристики жароміцності нормам ТУ 14-3-460:2009 (таблиця 17). При цьому для визначення межі тривалої міцності за 100 тис. годин сумарна база випробувань повинна становити не менше 15 тис. годин, за 200 тис. годин - не менше 25 тис. годин.

Висновок частині відповідності труб
вимогам ТУ 14-3-460:2009 є неправомірним.

Підстави для такого висновку наступні:

1. проводив контроль на тривалу міцність котельних труб
зазначених у Висновку. не у відповідності до вимог п. 9.14 ТУ 14-3-460:2009.

Висновок наданий за результатами оціночних випробувань на тривалу міцність тільки зразків труб зі сталі 20 розміром 60x5,5 мм та зі сталі 12X1МФ розміром 38x4 мм, виконаних прискореним методом в відповідності до російського стандарту СО 153-34.17.474-2003 «Методические указания по определению характеристик жаропрочности и долговечности металла котлов, турбин и трубопроводов»!!!, **який не діє в Україні.** Вимоги ГОСТ 10145-81 виконані

тільки в частині встановленого цим стандартом методу випробування на тривалу міцність (доведення зразка до руйнування під дією постійно розтягувального навантаження при постійній температурі). не були виконані вимоги ГОСТ 10145-81 по тривалості випробувань (часу до руйнування за різними навантаженнями) для достовірної оцінки межі тривалої міцності. Обробка результатів випробувань була здійснена не в відповідності з ГОСТ 10145-81. Значення межі тривалої міцності металу вказаних вище труб за 100 тис. годин (нормованої ТУ 14-3-460:2009) не були визначені та й не могли бути визначені із-за недостатньої бази випробувань. Ще раз звертаємо Вашу увагу, що не виконав п. 9.14 ТУ 14-3-460:2009: вимоги ГОСТ 10145-81 в повному обсязі та інструкції «Методика випробування заготовки і труб на тривалу міцність для періодичного контролю технологічних процесів їх виготовлення ... ».

Слід зауважити, що прискорений метод випробувань на тривалу міцність не дозволений ГОСТ 10145-81 та інструкцією «Методика випробування заготовки і труб на тривалу міцність для періодичного контролю технологічних процесів їх виготовлення ... ». Звертаємо увагу, що цей метод не може використовуватися для виготовлених за нової технології труб, межа тривалої міцності яких не визначена. За методом випробування, який використовує , НЕ можливо визначити відповідність труб вимогам ТУ 14-3-460:2009.

2. здійснював випробування на тривалу міцність зразків труб тільки 2-х непредставницьких розмірів: 60x5,5 мм зі сталі 20 і 38x4 мм зі сталі 12Х1МФ, а зробив висновок про підтвердження відповідності вимогам ТУ 14-3-460:2009 межі тривалої міцності труб зі сталі марок 20 і 12Х1МФ всього сортаменту виробництва «

без урахування технології їх виготовлення (безпосередньо з недеформованою безперервною заготовки квадратного перетину), без проведення повноцінних досліджень труб представницького сортаменту, не маючи статистичних даних результатів випробувань котельних труб зазначеного виробника, тільки на підставі результатів прискорених випробувань зразків труб 2-х розмірів.

Як можна зробити Висновок, що увесь сортамент труб виробництва «Zeleziarne Podbrezova» (Словацька Республіка) відповідає вимогам ТУ 14-3-460:2009, якщо було проведено за прискореним методом випробування лише двох непредставницьких розмірів???

Постійні некомпетентні роз'яснення що труби виробництва різних розмірів «за конструкцією!?, сировиною (маркою сталі!?, назвою!?, функціональним призначенням!?, технологією виготовлення на одному і тому самому обладнанні виробника та мають однакові вимоги до показників якості!?) не відповідають дійсності.

Вимоги до труб різних розмірів однакові, але фактичні показники їх якості суттєво відрізняються один від одного. Ці труби виготовляються з недеформованої безперервною заготовки хоча і на одному обладнанні, але з різними термодформаційними параметрами, з різними коефіцієнтами витягу та після гарячого деформування і термічного оброблення можуть мати різну структуру, механічні властивості, якість зовнішньої та внутрішньої поверхонь та інше (до речі ці труби з вуглецевої сталі, в порушення вимог ТУ 14-3-460:2009, термічно не оброблені з окремого нагріву). А головне, ці труби з недеформованої безперервною заготовки зі сталі 20 в гарячодформованому стані не відповідають вимогам ТУ 14-3-460:2009!!!

Жодним чином не можливо поширити результати випробувань труб 60x5,5 мм зі сталі 20 і 38x4 мм зі сталі 12Х1МФ на весь заявлений сортамент (діаметром від 20 до 140мм).

Звертаємо Вашу увагу, на відміну від трубні заводи України та інші європейські виробники повноцінно, у повному обсязі виконують усі необхідні дослідження і випробування відповідно вимог ТУ 14-3-460:2009.

3. навіть не проконтролював нормовані характеристики якості металу- хімічний склад і мікроструктуру зразків труб, переданих їм на випробування (причому посередниками, які не мають ніякого відношення до виробництва труб). Невідомо з яким хімічним складом і з якою мікроструктурою зразки труб піддавали випробуванням. Крім того, зразки надійшли в без акту відбору (відбирались без участі виробника труб), що викликає сумнів про походження випробуваних труб.

4. Викликає крайнє здивування строк дії Висновку : до 30.11.2019р. Яким чином результати випробувань можуть «зіпсуватись» через 3 роки??? Фактично знімає з себе усю відповідальність за експлуатацію цих труб в діючому енергообладнанні на протязі тривалого терміну. Таким

чином, можна зробити висновок, що строк експлуатації труб виробництва лише три роки!!!

Строк дії може мати лише Висновок на гарантування заводом-виробником характеристик жароміцності. своєму Висновку не надавав дозвіл підприємству а таке гарантування. До речі, цей Висновок відносно вимог ТУ 14-3-460:2009 надає тільки український інститут – ДП «НДТІ».

Звертаємо Вашу увагу, що у своєму листі № 234-04/181 від 17.01.2017р. підтвердив, що випробування виконувалися у відповідності до РОСІЙСЬКОГО стандарту СО 153-34.17.474-2003 «Методические указания по определению характеристик жаропрочности и долговечности металла котлов, турбин и трубопроводов» (п.2.11, прискорений метод). ВИЩЕВКАЗАНИЙ СТАНДАРТ НЕ ДІЄ В УКРАЇНІ ТА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ТУ 14-3-460:2009. Ще раз нагадуємо, що виконуючи випробування за вищевказаним російським стандартом не можливо визначити відповідність труб вимогам українських ТУ 14-3-460:2009.

А саме головне, підтвердив, що Висновок № 14-3Р-55-327П 2016 не містить відомостей по оцінці технології виробництва, відповідності якості труб вимогам стандарту на поставку (тобто ТУ 14-3-460:2009) та технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском.

Усе вищевказане, являється ще одним доказом, що
є професійно, без поглибленого вивчення ТУ 14-3-460:2009 та Висновку
видало» явно не законні документи.

Відносно помилок у видачі Сертифіката
відповідності стосовно цілковитого забезпечення якості
та Декларації про відповідність 08.02.2017р. повідомляємо наступне.

1. У Висновку відсутнє твердження, що труби виробництва
відповідають змінам № 1 до ТУ 14-3-460:2009. Не
зрозуміло на підставі чого ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт» вказав це у вищевказаних документах.

2. Неправомірний Висновок № 14-3Р-55-327П 2016 діє до 30.11.2019р.,
тоді яким чином Сертифікат відповідності стосовно цілковитого забезпечення якості №
UA.TR.061.H000094-17 від 08.02.2017р. має строк своєї дії до 07.02.2020р., більше ніж самий
Висновок???

Все вищевказане підтверджує, що труби виробництва
не пройшли всі зазначені в ТУ 14-3-460:2009 процедури контролю та випробувань на
відповідність вимогам вищевказаним ТУ. Крім того, ці труби не відповідають всім вимогам ТУ 14-3-460:2009 і не можуть використовуватись на об'єктах підвищеної небезпеки (ТЕС, ТЕЦ, АЕС).

не компетентно та не професійно провило оцінку
відповідності котельних труб виробництва вимогам
Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, і своїми діями надало можливість
ігнорувати вимоги нормативно-правових актів України та
постачати на об'єкти енергетики продукцію, що не відповідає вимогам нормативної документації
нашої країни. Про яку безпеку енергетичного обладнання можна вести мову, як що у це обладнання
будуть встановлювати труби, які не відповідають вимогам ТУ 14-3-460:2009? Така псевдо оцінка
відповідності котельних труб вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під
тиском, дискредитує саму ідею проведення такої оцінки та може нанести непоправний збиток
енергетики України.

В той час, коли усі вітчизняні та європейські виробники постачають труби на об'єкти
енергетики України у відповідності УСІМ вимогам ТУ 14-3-460:2009,
фактично сприяє
необхідних процедур контролю і випробувань та документів, визначених ТУ 14-3-460:2009, зайняти
особливе, виключне, ексклюзивне положення на ринку труб відповідального призначення.

В черговий раз звертаємо Вашу увагу, що намагалося
в судовому порядку спростувати доводи що труби виробництва
є відповідать усім вимогам ТУ 14-3-460:2009 та у зв'язку з чим не можуть
бути використані на об'єктах теплоенергетики України за прямим призначенням. Однак, в
задоволенні позовних вимог

Господарським судом Дніпропетровської області, а також Дніпропетровським апеляційним господарським судом було відмовлено у повному обсязі (справа № 14-3-460-2009).

Господарський суд Дніпропетровської області, а також Дніпропетровський апеляційний господарський суд поглиблено та ретельно проаналізували доводи ДП «НДТ» і погодились з ними та у своїх рішеннях (які набрали законної сили) вказали, що виробництво труб не відповідає нормативній документації України (ТУ 14-3-460-2009) та не можуть бути використані на об'єктах теплоенергетики України.


Таким чином, невідповідність труб виробництва вимогам ТУ 14-3-460-2009 встановлено в судовому порядку.

На підставі вищезазначеного, просимо Вас ретельно ознайомитися з наданою Вам інформацією та в інтересах енергетичної безпеки України скасувати неправомірний Сертифікат відповідності стосовно цілковитого забезпечення якості № UA.TR.061.H000094-17 від 08.02.2017р., та Декларацію про відповідність № UA.TR.061.D.00268-17 від 08.02.2017р. в частині відповідності труб ТУ 14-3-460-2009/ТУ У 27.2-05757883-207:2009, цим самим не допустити постачання на об'єкти теплоенергетики України труб не відомого походження та не відповідної якості.

Додатки:

1. Копія Сертифіката відповідності стосовно цілковитого забезпечення якості
2. Копія Декларації про відповідність
3. Копія Висновку російського підприємства
4. Копія листа російського підприємства від 17.01.2017р.
5. Копія Постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду у справі № 14-3-460-2009

Директор
ДП «НДТ»

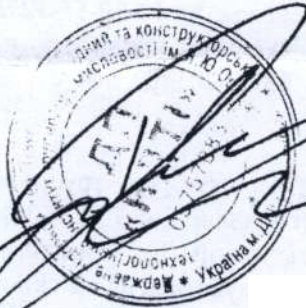

Р. М. Король

Виконавець:
Зав. відділення матеріалознавства та
лабораторії труб та виробів
для теплової та атомної енергетики